

早津江川橋

ABEせーふてい
FLOWERS

所管支店	九州支店
工事名	福岡208号 早津江川橋上部工（AP4～AP11）工事
発注者名	国土交通省 九州地方整備局 有明海沿岸国道事務所
担当者	現場代理人:朱雀 栄二 主・監理技術者:川中 明 担当:松隈 貴、堀 大介、坂本茉奈美
工事場所	福岡県大川市大字大野島地内
工事概要	令和2年9月9日～令和3年7月20日 プレテンション7径間連結 中空床版（ホロー桁）橋 橋長：167.3m 有効幅員：8.5m 支間長：23.1m

<現場位置図>



本工事は、田畑地域であり、農作業用の機械や農家の方が行き交う場所であり、工事用道路も他工事との共有で車両が多く行き交う場所でした。

大型クレーンを使用するため、重機災害・交通災害防止についても注意を要します。

<当日の作業内容>

- 架設工
：AP4～AP5
上り線PC桁架設 N=6本
養生鉄板敷設
- 床版・横組工
：AP4～AP5
間詰型枠、側部足場組立他
AP10～AP11
間詰コンクリート打設他
- 連結工
：AP9、AP10
連結、鉄筋組立
- 交通誘導
：工事車両等誘導

<現場全景>



結果報告

<現場事務所の様子>



・救急箱及びAED設置の表示もきちんとされていました。
AEDは社外の方にもわかりやすく表示されています。



・消火器は喫煙所に設置してありましたが、火元責任者は現場事務所入り口に設置されていました。
消火器の近くに表示されたほうが良いでしょう。
・喫煙所の表示は設置したほうが良いでしょう。



女性用更衣室の奥に女性専用トイレが設置しており、
利用しやすい環境が整っています。





男性用トイレは事務所横に設置してありました。

きれいに掃除されており、匂いもありませんでした。
このまま続けていただければ良いでしょう。

しかし、トイレが丸見えであると男性でも出入りしにくい場合もあり、見栄えもよくありませんので、目隠しを設置するとより良いです。



・安全掲示板はとても見やすく設置されています。

無災害記録更新中です！

Good!



事務所内はきれいに整理整頓されていました。



工事名 福岡208号早津江川橋上部工(AP4-AP11)工事
工種 測点
令和3年4月度
本社安全ハトロー
FLOWERS
株式会社 安部日鋼工業 2021/04/27

<現場および現場周辺の様子>




・電子掲示板が設置してあり用途によって変更しています。わかりやすいです。


Good!



・安全通路として区別されていましたが、所々にパイプが飛び出ていたりしています。表示や開口部の養生等を行うと良いでしょう。

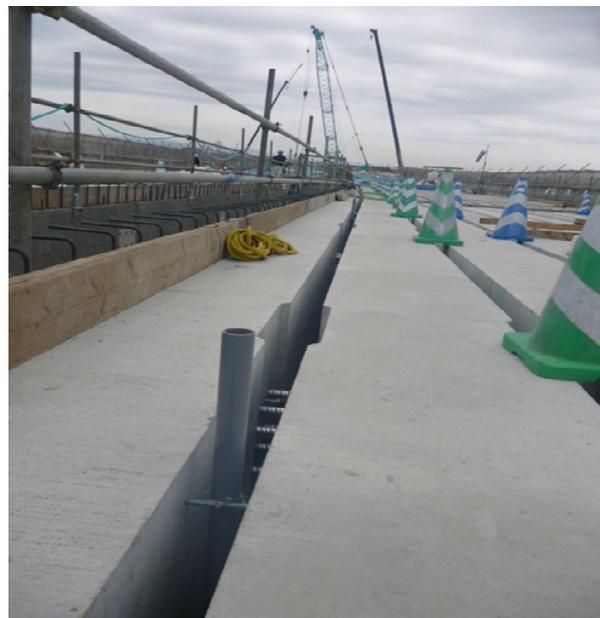

<パトロール状況>

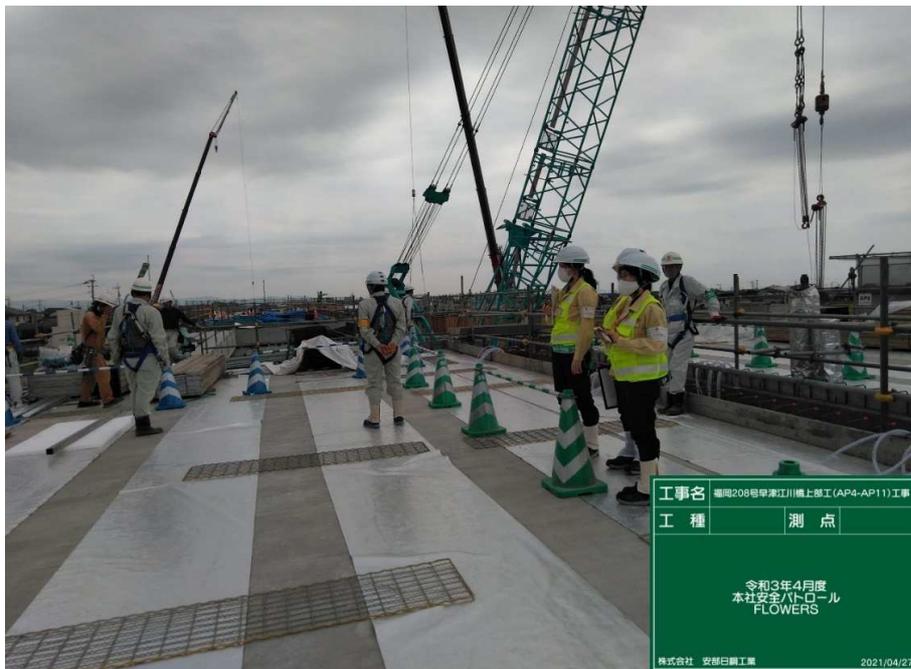

今回のパトロールは、
新型コロナウイルス対策の影響により九州支店の参加は
約1年ぶりとなりました。
久しぶりだったので、手際の悪い部分等も
有りましたが、無事パトロールを終えることができました。

無事故・無災害で完工を迎えられるようご安全に！

<今回のパトロールメンバー> 本社総務部：柳原 九州支店：藤吉、山口

以上、FLOWERSからの報告でした。